Kanał nawiewny zetowy
o wymiarach 200x100
Umieścić 2 m nad terenem
i 30 cm nad posadzką

skrzynka elektryczna
pobór mocy przez kotłowni 2,7kW

studzienka schładzająca Ø500 h=1m

2 | 100 / 200
7.2 m² terrakota
0/2+1 °C
SKŁAD OPAŁU

1 KOTŁOWNIA
15.61 m² terrakota

Rozdzielacze Ø150 L=1,2

paleta z 1 t
40 worków
1,2x0,8x1,5

paleta z 1 t
40 worków
1,2x0,8x1,5

paleta z 1 t
40 worków
1,2x0,8x1,5

90
90
Kanał nawiewny zetowy
o wymiarach 250x150
Umieścić 2 m nad terenem
i 30 cm nad posadzką

pompka ręczna

wz/wc/cyr
Ø25/20/15oc

rura wzb./bez Ø40
i=1% w kierunku kotła

komin schiedla
Rondo PLUS
25+W = 7 m

kanał do zabetonowania
celem wzmocnienia komina

rura odp. Ø15
N.W. O typ A Ø455 H =316
rura przel. Ø25
rura syg. Ø15

340
310

4 | GARAŻ STRAŻACKI
41.67 m² | posadzka betonowa

120
200
fundamenty pod kotły h=10cm

krawędź wzmocniona L5x5x4

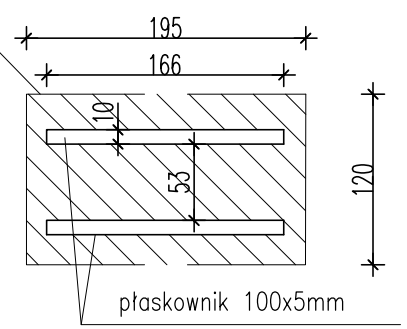

UWAGI:
1. Oznaczenia urządzeń wg wykazu w części opisowej.
2. Armaturę kontrolną montować wg schematu ideowego kotłowni.
3. Podłączenie pomp c.o i c.w.u montować wg schematu ideowego kotłowni.

Biuro usług inwestycyjnych
DANUTA RUDNICKA

"HYDROS" MACIEJ SAWICKI

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWYCH PIEKUTACH DZ. NR 126/1

tytuł:	RZUT KOTŁOWNI			podpis
projektant:	mgr inż. Maciej Sawicki	upr. bud. BI 22/00	IIBA PDL/IS/1322/01	
opracował:	mgr inż.Jacek Sawicki			
sprawdzający:	mgr inż. BARBARA CHILIŃSKA upr. nr BŁ/28/00, PDL/IS/0179/01			
faza: projekt		data: 30.12.2007	skala: 1:50	numer rysunku: 4